

광유 및 식물성 절연유에서 절연지의 열적 열화 특성 평가

이병성, 송일근, 김동명, 한상옥*
한전전력연구원, * 충남대학교

The Evaluation of Thermal Aging for Insulation Paper with Mineral and Vegetable Oil

Byung sung Lee, Il keun Song, Dong myung Kim, Sang ok Han*
KEPRI KEPCO, *Chungnam Nat'l Univ.

Abstract - Liquid-immersed pole transformers have utilized an insulation system consisting of natural cellulose-based materials and mineral oil for many years. If the transformers are installed with the abruptly changing load over limitation, its insulation materials are apt to unexpected aging with high temperature. Therefore we have been conscious of developing a transformer that is more thermally stable than conventional types. To measure temperature distribution in the winding of conventional and newly designed transformers, temperature sensors were installed for direct reading of oil and conductor temperatures at transformers. And we conducted accelerating aging test for these transformers. The measuring data had made use of the design to hybrid insulation system. Also we could find the possibility of this insulation system to apply in pole mounted transformers.

1. 서 론

도시의 팽창과 전기 사용량의 증가는 유입식 배전용 변압기의 사용량의 지속적인 증가를 가져오고 있다. 전력공급의 신뢰성을 높이기 위해서는 부하와 직접적으로 연결된 변압기의 신뢰성이 무엇보다도 중요하다. 변압기 설계자는 경제적으로 변압기의 장기 신뢰성을 확보하는 노력을 하고 있다.

변압기 설계에 있어서 중요한 것은 변압기에서 채용하고 있는 절연물의 기본 특성을 이해하는 것이다. 현재 유입식 배전용 변압기에서 사용되고 있는 액체 절연물은 광유(Mineral oil)가 대부분이며, 고체 절연물은 열적 특성을 향상시킨 셀룰로오스(Cellulose)계 절연지가 주로 사용되고 있다. 일부 변압기에는 소형화 및 열적 특성을 향상시키기 위해 II종의 아라미드(Aramid)계 절연지와 실리콘 절연유를 채용하고 있다. 하지만 이를 절연물이 기존의 절연물에 비해 고가이므로 사용량은 많지 않은 편이다.

최근에는 절연유의 환경오염 부담을 줄이고, 순간적인 과부하에 대한 열화 특성 향상이 기대되는 식물성 절연유가 개발되어 국외에 일부 국가에서는 변압기 절연유로 사용되고 있다. 국내의 일부 제조업체에서 식물유(종자유) 적용을 위한 시도를 하고 있다.

본 연구에서는 변압기 절연유로 가장 보편적으로 사용되고 있는 광유계 절연유와 최근 개발되어 사용되고 있는 식물성 절연유가 변압기 절연지에 미치는 영향을 평가하고자 하였다. 광유와 식물유의 기본특성을 분석하였으며, 가속열화 시험을 통해 두 종류의 절연유에서 변압기 절연지의 열화특성을 비교하여 평가하였다.

2. 본 론

2.1 실험방법

2.1.1 실험 장치 구성

변압기 충간절연에 사용되는 절연지는 전기적인 특성뿐만 아니라 기계적인 특성도 중요하게 고려된다. 따라서 광유와 식물유에서 절연지의 전기적, 기계적 특성 변화를 측정하고, 유침된 절연지가 고온에 노출되었을 경우 전기적, 기계적 특성 변화를 평가하였다.

변압기 절연물에 열적 스트레스를 가하지 위한 가속열화모의 시험장치를 제작하여 평가하였다. 가속열화 시험장치는 실제 배전급 변압기 권선 내부에서 발생하는 열에 의해 절연물이 받게 되는 열적 스트레스를 모의하도록 그림 1과 같이 고안하였다.

시험장치는 최대한 실제변압기와 유사한 환경에서 열화를 모의하기 위해 현장에서 사용되고 있는 50 kVA급 주상변압기 축소 형태로 제작하였다. 사용된 절연물의 량과 온도변화도 유사하게 되도록 설계하였다.

부하시 권선내부에서 발생하는 열을 모의하기 위해 표면 온도가 균일한 히터를 사용하였으며, 히터 위에 에너멜 동선과 시료 절연지를 감고 다시 에너멜 동선으로 마무리하였다. 가속열화 셀 내부의 온도는 히터 표면에 설치된 센서로 측정하였으며, 절연유 상부와 하부의 온도를 측정할 수 있도록 센서를 설치하였다.

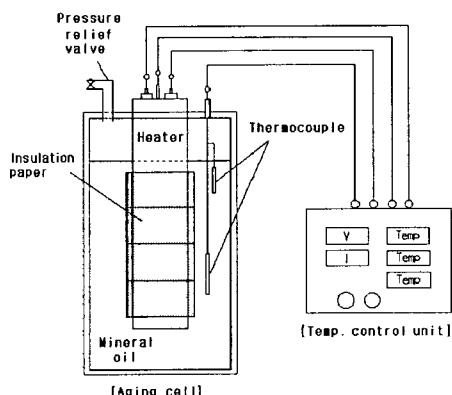


그림 1. 가속열화 모의 시험장치 구성

2.1.2 실험 방법

가속열화시 온도 및 열화시간은 변압기 절연물의 특성 평가에 상당히 중요하다. 따라서 온도 및 시간은 ANSI/IEEE C57.91을 참고하여 결정하였다. 본 실험에서는 권선최고온도를 130°C로 모의하여, 3000시간동안 가속열화 실험을 하였다. 실험 중간에 일정한 량의 시료를 채취하여 열화 상태를 분석하였다. 권선온도 55°C 변압기의 권선최고 온도를 130°C로 하였을 경우

수명을 6000시간 정도이다. 히터 표면의 온도를 130°C로 하였을 때 실험용 셀의 절연유 상부온도가 약 105°C 정도이었으며, 하부 유온은 이보다 약 10°C 정도 낮게 나타났다.

2.2 실험시료

2.2.1 절연유

실험에 사용된 절연유 시료는 광유(제1종 2호)와 식물성 절연유(Bio Trans 5000, Cargill)가 사용되었다. 식물성 절연유는 광유에 비해 재생이 용이하고, 높은 발화점과 환경친화적인 특성을 갖는다. 하지만 산화에 대한 안정성이 낮고, 저온에서 특성이 좋지 않으며, 점도가 높다는 단점을 지니고 있다. 또한 아직까지는 가격이 광유에 비해 높지만, 장기적인 측면에서 볼 때 식물성 절연유가 보다 경제적일 수 있다고 전망하고 있다[1].

본 실험에서 사용된 절연유의 전기적, 화학적 특성을 비교한 것을 표 1에 나타내었다. 여기서 절연내력은 ASTM D1816, 유전특성은 ASTM D924에 따라 측정한 결과이다.

표 1. 실험에 사용된 절연유의 특성 비교

Property	Mineral oil	Vegetable oil
Specific Gravity(@15°C)	0.89	0.93
Viscosity (cSt)	0°C	76
	40°C	12
	100°C	3
Dielectric Breakdown(kV)	60	56
Dielectric Constant (@25°C)	2.2	3.1
Flash Point(ASTM D92)	145°C	300°C

2.2.2 절연지

절연지는 현재 배전용 변압기에서 사용되고 있는 두께 0.18 mm 셀룰로오스계 절연지(Non-upgraded kraft paper, Munksio paper)를 사용하였다. 또한 고온 절연지인 두께 0.18 mm 아라미드계 절연지(Nomex 410, Dupont)도 함께 실험하여 절연유에 대한 절연지의 특성 변화를 관찰하였다.

2.3 실험 결과 및 고찰

2.3.1 절연지의 절연내력 비교

절연지의 절연내력은 유중에서 12.5 mm 구전극 사이에 절연지를 삽입하여 측정하였으며, 절연내력값은 동일 시료에 대해 7회 시험한 후 최대 및 최저값은 제외한 데이터를 활용하였다. 표 2는 측정한 결과를 비교한 것이다. 절연지는 유침전에 비해 절연내력이 상승하였으며, 광유와 식물유에서의 특성 변화는 거의 없는 것으로 나타나 기존 절연지에 식물유가 절연내력 변화를 주지 않는 것으로 나타났다. 가속열화 후 셀룰로오스 절연지의 절연내력은 열화전에 비해 약간 감소하였다.

표 2. 신품 절연지의 절연내력 측정 결과 비교

Property	Before oil Impregnation		Mineral oil		Vegetable oil	
	C.P	A.P	C.P	A.P	C.P	A.P
Dielectric strength (kV/0.18mm)	Max	5.2	8.9	11.6	9.2	10.6
	Min	6.9	10.1	13.8	10.6	12.9
	Ave.	5.9	9.6	12.7	9.8	11.73

(* C.P : Cellulose paper, A.P : aramid paper)

2.3.2 유침 절연지의 인장강도 비교

절연지가 열적스트레스를 받게 되면 화학구조상 열분해에 의해 절연유내의 용존가스를 증가시키며, 인장강도가 저하되는 특성을 보인다. 변압기 충간 절연을 담당하고 있는 절연지의 기계적 강도는 변압기 수명과 아주

밀접한 연관이 있다. 건조상태의 절연지가 절연유를 함유하게 되면 약간의 인장강도 저하가 나타나는데, 열화전의 절연유는 광유와 식물유에서 유사한 정도로 저하되었다.

그림 2는 열화 조건에 따른 절연지의 인장강도 변화를 나타낸 그래프이다. 셀룰로오스 절연지의 경우 열화에 따라 기계적인 인장강도 저하가 나타나는데, 식물유에서 보다 광유에서 열화된 시료의 인장강도 저하가 큰 것으로 나타났다. 즉, 식물유가 광유에 비해 절연지 열화에 영향을 덜 주는 것으로 판단할 수 있다.

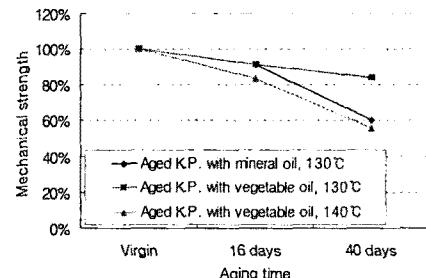


그림 2. 열화 절연유 종류 및 열화시간에 따른 절연지의 인장강도 특성 비교

2.3.3 열화에 따른 절연지의 유전특성 변화

변압기 절연설계에 있어서 서로 다른 절연물을 복합적으로 구성할 때 유전율을 중요하게 고려하여야 한다. 이것이 전기적 스트레스 불균일을 가져와 사고로 이어질 수 있기 때문이다. 배전용 변압기 절연에 사용되고 있는 절연유 및 절연지의 경우 유전율 차이는 크지 않지만 열화가 진행되면 유전율이 변화가 된다.

그림 3은 열화 전과 후의 셀룰로오스 절연지의 유전율 변화를 비교하여 나타낸 것이다. 유전율은 온도를 변화시켜면서 60Hz에서 측정하였다. 온도가 증가할 수록 유전율이 크게 증가함을 알 수 있다.


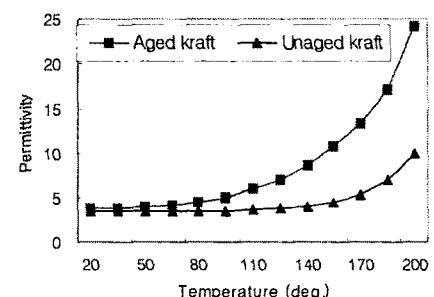


그림 3. 열 열화 전, 후 셀룰로오스 절연지의 유전율 변화 비교


2.3.4 열화에 따른 절연유의 유전특성 변화

그림 4의 (a)와 (b)는 광유 및 식물유의 유전율을 온도를 변화시켜 가면서 측정한 결과이다. 그림에서와 같이 절연유의 경우 열화 전과 후의 유전율 변화가 거의 없는 것으로 나타났으며, 또한 온도에 따라 변화가 적은 것으로 나타났다.

광유에 비해 식물유의 유전율이 높아 셀룰로오스를 사용하는 변압기에는 식물유를 사용하는 것이 절연설계에 유리할 것이다. 물론 유전율 뿐만 아니라 모든 특성을 함께 고려한 후 결정하는 것이 바람직하다.

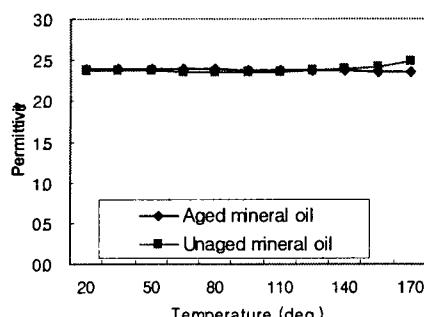

(a) 광유

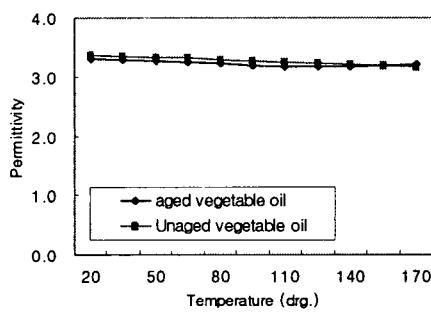

(b) 식물유

그림 4. 열화전, 후 절연유의 온도에 따른 유전율 변화 비교

2.3.5 절연유의 절연내력 특성 변화

절연유의 경우도 열적 스트레스를 받게 되면 분자구조가 열분해되며, 초기 특성이 변화하게 되는 열화가 진행된다. 절연지와 다르게 열화의 진행에 따라 절연내력 저하가 나타나게 된다. 그림 5는 열적인 열화의 진행에 따라 절연유의 절연내력 변화를 측정한 결과이다. 열적 스트레스가 커질 수록 절연내력 저하가 크게 나타났다.

열적 스트레스에 의해 절연지의 유전율이 증가하게 되면 상대적으로 유전율이 낮은 절연유에 전기적 스트레스가 집중되게 된다. 반면에 열화에 따라 절연유의 절연내력은 보다 낮아지게 되어 권선 내부에서 부분방전이 발생되는 원인이 된다. 또한 여기에 권선 진동에 따른 절연지의 기계적인 스트레스는 전기적 특성 저하를 더욱 가속하게 된다. 이러한 것이 복합적으로 작용하여 변압기의 수명을 단축시키게 된다.

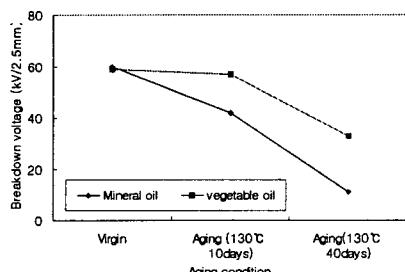


그림 5. 절연유의 열화에 따른 절연내력 변화

3. 결 론

본 연구에서는 변압기 절연유로써 광유계 절연유와 식

물성 절연유가 셀룰로오스 절연지에 미치는 영향을 평가하고자 하였다. 가속열화 시험 장치를 제작하여 두 종류의 절연유 조건에서 절연지가 받게 되는 열 열화 특성을 비교 평가한 결과 다음과 같은 결론을 얻을 수 있었다.

- 셀룰로오스계 절연지는 열적 스트레스에 의해 열화가 진행되면 기계적 인장강도 저하가 크게 나타나고, 유전율이 증가하였다.

- 절연유는 열적 스트레스에 의해 절연내력 저하가 나타났으나, 유전율의 변화는 측정되지 않았다.

- 절연지 기본 특성에 영향을 거의 주지 않으며, 열적 인 안정성이 광유계 절연유 보다 우수하다고 판단되므로 변압기 절연설계에서 식물성 절연유를 사용하는 것이 보다 유리할 것으로 판단된다.

[참 고 문 헌]

- [1] C. Patrick McShane, "Relative properties of the new combustion-resist vegetable-oil-based dielectric coolants for distribution and power transformers", IEEE T & A Vol.37 No.4, 2001 pp.1132-1139
- [2] M.Krins etc, "Influence of Ageing on the Dielectric Properties of Carbonized Transformer Oil", IEEE ISEI, 1996 pp.546-549
- [3] 송일근 외, "배전용 변압기의 고장원인 분석기술", 조명전기설비학회지, 2001, pp.61-67