

# 수도권 부순모래의 품질특성 및 부순모래 대체율에 따른 콘크리트의 특성에 관한 실험적 연구

## An Experimental Study on the Properties of Crushed Sand in Capital Region and Concrete according to the Replacement Ratio of Crushed Sand

최세진\* 정용\*\* 박창수\*\*\* 오복진\*\*\*\* 여병철\*\*\*\*\* 김무한\*\*\*\*\*  
Choi, Se-Jin Jeong, Yong Park, Chang-Soo Oh, Bok-Jin Yeu, Byung-Chul Kim, Moo-Han

### Abstract

Generally, aggregate may limit the strength of concrete, and aggregate with undesirable properties including strength, shape and grading etc. cannot produce good concrete. Also, the properties of aggregate greatly affect the durability and structural performance of concrete.

Recently, it has increased the using of crushed aggregate for concrete due to the exhaustion of good natural aggregate. In case of Korea, the using ratio of crushed stone occupies about 97% of whole coarse aggregate, and ratio of crushed sand occupies about 18.3% of whole fine aggregate.

This is an experimental study to compare and analyze the properties of crushed sand for concrete in capital region and concrete according to the replacement ratio of crushed sand to do suitable mix design and improve the concrete quality. According to results, it was found that nearly all the properties of crushed sand satisfied with the value recommended by KS.

키워드 : 부순모래, 대체율, 천연골재, 부순자갈, 배합설계

Keywords : Crushed Sand, Replacement Ratio, Natural Aggregate, Crushed Stone, Mix Design

### 1. 서 론

최근 골재자원의 고갈화에 따라 양질의 천연골재 채취가 부족해지고 이에 따라 골재의 저품질화에 의한 굳지않은 콘크리트에서의 성능저하, 단위수량의 증대, 경화콘크리트의 강도저하 등이 지적되고 있다.

골재는 말그대로 콘크리트의 뼈대를 이루는 것으로 콘크리트용적의 70~80%를 차지하고 있으나, 현재와 같이 자원의 고갈화, 환경보전에 의한 바다모래 채취제한 구역의 확대 등 골재업계를 둘러싼 환경의 변화에 의해 양적관점에서의 안정공급이 어려워지고 있다. 또한 골재의 품질면을 보아도 하천골재로 대표되는 양질의 골재가 총체적으로 감소하고 전체적인 품질저하, 골재입도의 불량 등이 발생하고 있다.

표 1은 지역별 골재품종별 소비구조를 나타낸 것으로 현재, 국내의 골재 소비구조를 살펴보면 2002년을 기준으로 굳은골재의 경우 쇄석이 97%로서 거의 대부분을 차지하고 있으며, 잔골재의 경우에도 쇄사가 18.3%로서 부순모래의 사용량

도 점차 증가하고 있는 추세이다.<sup>1)</sup>

본 연구는 수도권에서 생산·공급되고 있는 콘크리트용 부순모래의 각종 품질특성 및 부순모래 대체율에 따른 콘크리트의 특성을 비교·검토함으로서 부순모래를 사용한 콘크리트의 배합설계 및 품질향상을 위한 참고자료를 제시하고자 한다.

표 1. 지역별 골재 품종별 소비비율<sup>1)</sup> (단위 : %)

전역별	잔골재				굵은골재		
	강모래	쇄사	바다모래	육모래	강자갈	쇄석	육자갈
전국	32.2	18.3	30.6	18.8	1.3	97.0	1.6
서울·경기	10.2	24.7	62.2	2.9	-	99.3	0.7
강원	51.7	17.1	1.3	29.8	4.6	91.2	4.3
충북	17.7	11.5	11.9	59.0	1.1	98.5	0.4
대전·충남	45.4	3.8	47.8	3.0	6.9	93.1	-
전북	6.1	8.5	12.6	72.8	-	100.0	-
광주·전남	-	7.5	48.3	44.2	1.5	98.5	-
대구·경북	67.0	12.4	6.8	13.9	2.4	92.2	5.4
부산·경남	52.8	30.7	11.1	5.5	-	100.0	-
제주	-	-	100.0	-	-	100.0	-

\* 삼표산업(주) 기술연구소 주임연구원·공박, 정회원

\*\* 삼표산업(주) 기술연구소 연구팀장, 정회원

\*\*\* 삼표산업(주) R/C사업본부 이사, 정회원

\*\*\*\* 삼표산업(주) 기술연구소 소장·공박, 정회원

\*\*\*\*\* 삼표산업(주) R/C사업본부장·공박, 정회원

\*\*\*\*\* 충남대학교 건축공학과 교수·공박, 정회원

표 2. 국내·외 콘크리트용 잔골재 규격

규격 항 목	KSF 2526 콘크리트용 골재	KSF 2527 콘크리트용 부순 골재	JIS A 5308 레미콘용 골재	JIS A 5005 콘크리트용 쇄석·쇄사	ASTM C 33 콘크리트용 골재 <sup>1)</sup>	BSEN 12620 콘크리트용 골재
규격 개정년도 (년)	66-93-97-02	83-93-97-02	53-98	61-93	21-93	97-02
절대건조밀도(g/cm <sup>3</sup> )	2.5이상	2.5이상	2.5이상	2.5이상	-	-
흡수율 (%)	3.0이하	3.0이하	3.5이하	3.0이하	-	1.0이하
조립율	2.3~3.1	-	-	-	2.3~3.1	-
안정성 (%)	10이하	10이하	-	10이하	10이하	-
점토덩어리 (%)	1.0이하	-	1.0이하	-	-	-
0.08mm 체통과량 (%) -con'c 표면이 마모받는 경우 -기타의 경우	3.0이하 5.0이하	7.0이하	3.0이하	7.0이하	3.0이하 5.0이하	3.0이하
석탄 및 갈탄 (%) -con'c 외관이 중요한 부분 -기타의 경우	0.5이하 1.0이하	-	0.5이하	-	0.5이하 1.0이하	0.25이하 0.5이하
염화물(NaCl, %)	0.04이하	-	0.04이하	-	-	0.01이하
입형(입자모양)판정실적율 (%)	-	53이상	53이상	53이상	-	-
점토덩어리와 연한식편(%)	-	-	-	-	3.0이하	-

1) Moderate weathering regions, exposed architectural concrete 경우

## 2. 실험계획 및 방법

### 2.1 실험계획 및 배합

표 2는 국내·외 콘크리트용 잔골재 규격을 나타낸 것으로 각국마다 골재규격이 상이하나 대체로 우리나라의 경우 일본과 유사하다.

본 연구에서는 표 3에서 보는바와 같이 2개의 시리즈로 구분하여, I 시리즈에서는 수도권 15개 골재생산업체에서 생산되는 부순모래에 대하여 각종 품질특성 시험을 실시하였다.

또한, II 시리즈에서는 W/C 54.5%인 배합에서 단위시멘트량을 330kg/m<sup>3</sup>으로 고정하고 세척사 기준으로 부순모래의 대체율을 0, 25, 50, 75, 100%의 5수준으로 설정하여, 슬럼프, 공기량, 불리딩량 및 압축강도 시험을 실시하였다.

표 3. 실험계획 및 배합

Series	측정횟수 (업체수)	W/C	부순모래 대체율 (%)	단위 시멘트량 (kg/m <sup>3</sup> )	s/a	측정항목
I	124 (15)	-	-	-	-	밀도(절건), 흡수율 조립율 단위용적중량 실적율 입형판정실적율 0.08mm 체통과량
II	-	54.5	0 25 50 75 100	330	47.0	슬럼프(cm) 공기량(%) 불리딩량(cm <sup>3</sup> /cm <sup>2</sup> ) 압축강도(MPa) - 3.7.28일

### 2.2 사용재료 및 시험방법

I 시리즈의 경우 수도권에서 생산되는 부순모래에 대하여 약 124회에 걸쳐 품질특성 시험을 각종 KS방법에 준하여 실시하였다.

또한 II 시리즈의 경우 시멘트는 1종 보통 포틀랜드시멘트, 잔골재는 최대치수 5mm의 제염사 및 부순모래, 굽은골재는 25mm 부순자갈을 사용하였으며, 혼화제는 AE감수제를 사용하였다. 콘크리트 시험은 각각 KS 규준에 준하여 실시하였다.

## 3. 시험결과 및 고찰

### 3.1 부순모래의 각종 품질특성 검토

#### 1) 절건밀도 및 흡수율의 변화

표 4 및 그림 1은 수도권 부순모래의 밀도(절건) 및 흡수율을 나타낸 것으로 밀도의 경우 평균 2.58로서 KS F 2527에서 규정하고 있는 부순골재의 비중값인 2.50이상을 모두 만족하고 있다.

표 4. 부순모래의 각종 시험결과

측정항목	KSF 2527	평균	최대	최소	표준 편차
(절건)밀도(g/cm <sup>3</sup> )	2.50이상	2.58	2.72	2.50	0.04
흡수율 (%)	3.0 이하	1.06	2.30	0.30	0.40
조립율	-	3.09	3.50	2.60	0.19
단위용적중량 (kg/m <sup>3</sup> )	-	1,681	1,803	1,423	61.2
실적율 (%)	-	65.3	69.9	56.5	2.3
입형판정실적율 (%)	53 이상	54.9	57.2	52.5	1.22
0.08mm 체통과량 (%)	7.0 이하	3.07	5.60	0.70	0.9

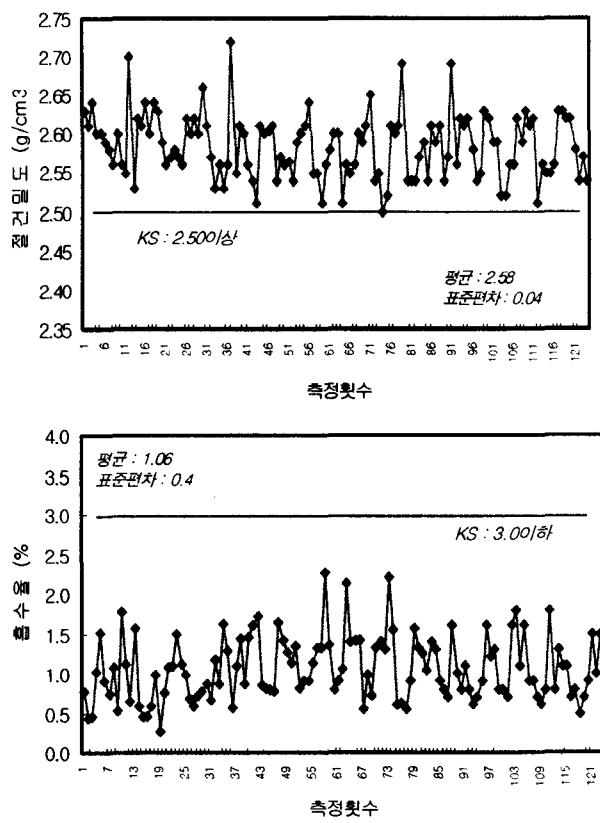


그림 1. 부순모래 절건밀도 및 흡수율의 변화

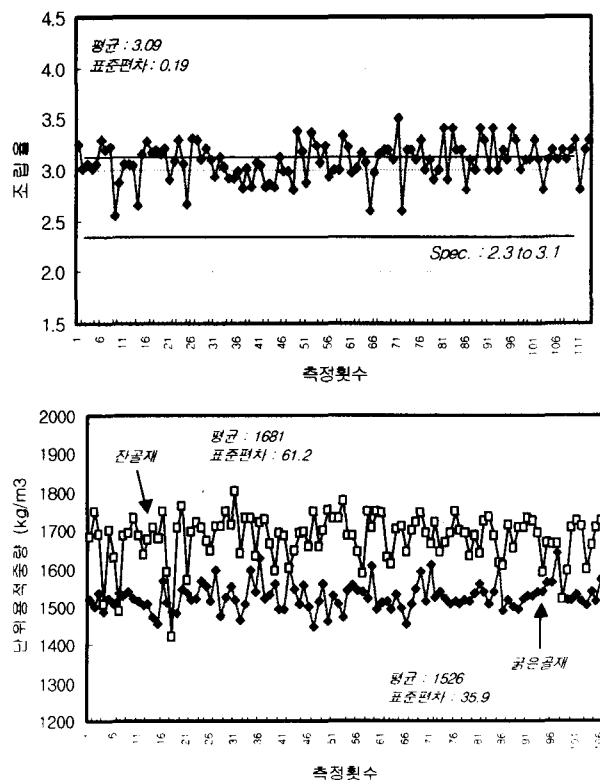


그림 2. 조립율 및 단위용적중량의 변화

또한, 흡수율의 경우에도 골재마다 다소 품질편차는 있으나 평균 1.06으로서 KS 규정값을 만족하며 양호한 품질을 나타내고 있다.

## 2) 조립율 및 단위용적중량의 변화

그림 2는 본 연구에서 시험한 콘크리트용 부순모래의 조립율 및 단위용적중량의 변화를 나타낸 것이다.

우선 조립율의 경우를 살펴보면, 관련시방서에는 콘크리트의 유동성에 미치는 영향 및 경제성 등을 고려하여 2.3~3.1의 잔골재를 권장하고 있으나, 본 조사결과 부순잔골재의 조립율은 평균 3.09로 나타났는데 이는 비교적 큰 입자가 강모래 및 세척사에 비해 많이 포함되어 있기 때문으로 판단된다. 따라서, 조립율이 3.1을 넘는 부순모래의 경우 조립율이 낮은 잔골재와 혼합하여 입도조정을 하여 사용하는 것이 바람직할 것으로 사료된다.

또한, 부순자갈과 부순모래의 단위용적중량의 변화를 나타낸 그림 2에서 알 수 있는 바와 같이, 굵은골재의 경우  $1,526\text{kg}/\text{m}^3$ , 잔골재의 경우  $1,681\text{kg}/\text{m}^3$ 로 부순모래의 경우가 부순자갈에 비하여 상대적으로 단위용적중량이 높게 나타나고 있는데, 이는 부순골재의 입도분포 및 부순모래에 함유된 미립분이 골재입자사이를 밀실하게 채웠기 때문으로 판단된다.

## 3) 실적율 및 입형판정실적율의 변화

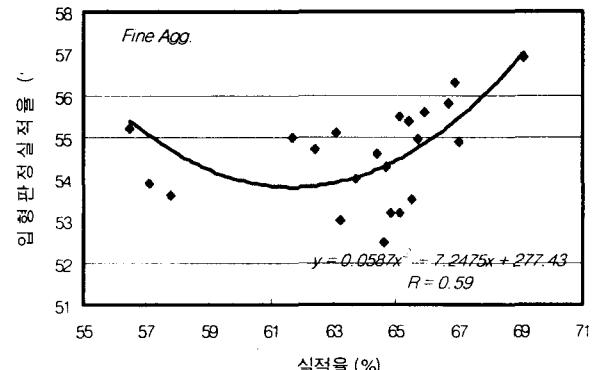
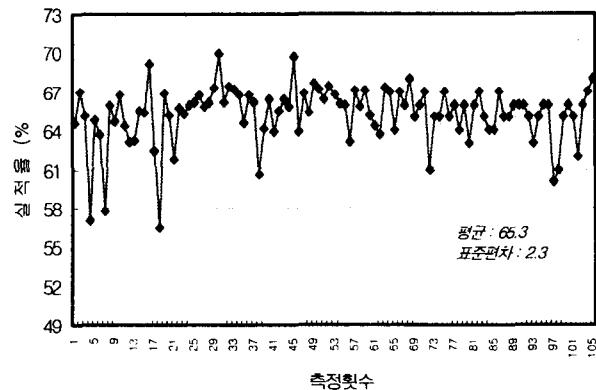


그림 3. 부순모래 실적율 및 실적율과 입형판정실적율의 관계

표 4 및 그림 3은 부순모래의 실적율 및 입형판정실적율을 나타낸 것으로, 본 실험결과 실적율 및 입형판정실적율이 각

각 65.3 및 54.9로 부순모래의 입형판정실적율 제안치인 53.0 이상을 만족하고 있다.

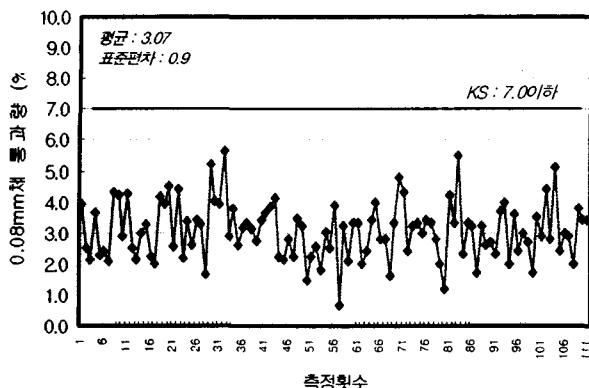


그림 4. 부순모래 0.08mm통과량의 변화

특히, 부순모래의 실적율과 입형판정실적율의 관계를 나타낸 그림 3에서 알 수 있는 바와 같이, 실적율과 입형판정실적율의 상관성이 낮게 나타나고 있는데, 이는 부순모래에 미립분이 상대적으로 많이 함유되어 있어 미립분을 제거한 입형판정실적율값이 실적율값과 다르게 나타난 것으로 사료된다.

#### 4) 0.08mm체 통과량

그림 4는 본 연구대상 부순모래에서의 0.08mm체 통과량값을 나타낸 것으로 골재별로 다소 상이하게 나타나고 있으나 평균 3.07%로서 KS 제안값인 7.0 이하를 만족하고 있다.

### 3.2 부순모래 대체율에 따른 콘크리트 특성 검토

#### 1) 굳지않은 콘크리트 특성 검토

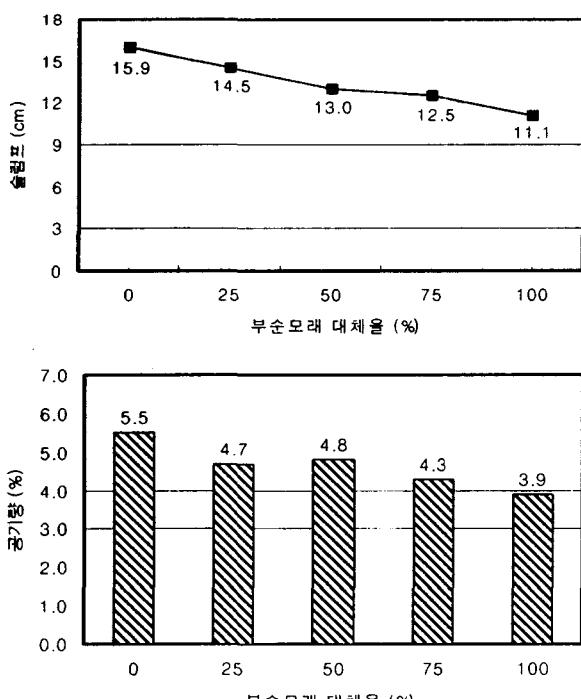


그림 5. 부순모래 대체율에 따른 슬럼프 및 공기량의 변화

그림 5는 부순모래 대체율에 따른 콘크리트 슬럼프 및 공기량의 변화를 나타낸 것으로, 그림에서 알 수 있는 바와 같이 부순모래 대체율이 증가할수록 슬럼프가 감소하는 것을 알 수 있는데, 이는 부순모래의 입형이 불규칙하고 부순모래에 포함된 미립분이 제염사에 비해 상대적으로 많기 때문으로 사료된다.

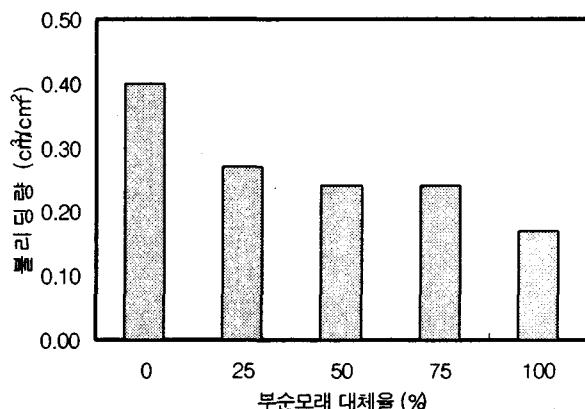


그림 6. 부순모래 대체율에 따른 불리딩률의 변화

따라서, 부순모래를 콘크리트에 단독으로 사용하는 것보다 제염사 등과 일부 혼합하여 사용하는 경우가 슬럼프개선에 효과적일 것으로 판단된다.

또한 부순모래 대체율에 따른 공기량의 변화를 살펴보면, 부순모래를 대체한 경우가 제염사를 사용한 경우에 비해 상대적으로 공기량이 적게 나타났다. 이는 부순모래의 미립분 영향으로 판단되며, 부순모래 대체율 25~50%의 경우 유사하게 나타났다.

부순모래 대체율에 따른 불리딩률의 변화를 나타낸 그림 6에서 알 수 있는 바와 같이, 부순모래 대체율이 증가함에 따라 대체적으로 불리딩률이 감소하고 있는데, 이는 미립분이 증가함에 따라 수분 흡착량이 많아지고 거친 입형에 의해 부순모래 입자하부에 수막이 상대적으로 많이 형성되어 떠오르는 불리딩이 감소한 것으로 사료된다.

#### 2) 압축강도 검토

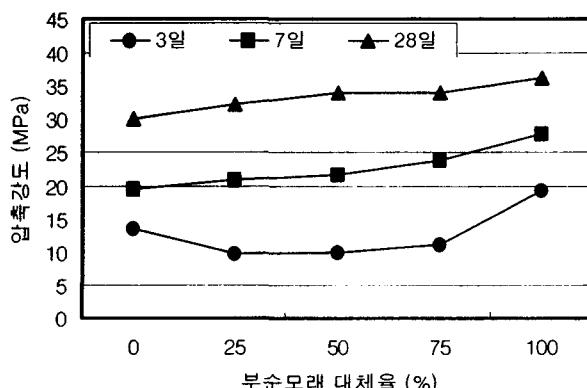


그림 7. 부순모래 대체율에 따른 압축강도의 변화

그림 7은 부순모래 대체율에 따른 압축강도의 변화를 나타낸 것으로, 부순모래 대체율이 증가함에 따라 콘크리트의 압축강도가 상대적으로 크게 나타났는데, 이는 부순모래의 거친 입형으로 인해 시멘트페이스트와의 부착력이 증진되었기 때문으로 사료된다.

#### 4. 결 론

수도권 부순모래의 품질특성 및 부순모래 대체율에 따른 콘크리트의 특성을 비교·검토한 결과 다음과 같은 결론을 얻었다.

- 1) 본 연구대상 부순모래의 대부분의 품질항목에서 KS F 「콘크리트용 부순골재」에서 제안하고 있는 값을 만족시키며 양호한 품질을 나타내었으며, 조립율의 경우 다소 높게 나타나 조립율이 낮은 잔골재와 혼합하여 사용하는 것이 바람직할 것으로 사료된다.
- 2) 부순모래 대체율이 증가할수록 콘크리트의 슬럼프 및 공기량은 다소 감소하였으며, 압축강도는 증가하는 경향을 나타내었다.

#### 참 고 문 헌

1. 최민수, 지역별 골재 소비구조 분석 및 수급 안정방안, 한국건설산업연구원, 2003.4