

### 3차원 그래픽을 이용한 설비 유지보수 시각화 프로그램 개발

정홍석, 박창현, 장길수  
고려대학교 전기공학과

### Development of a 3D-Graphics Based Visualization Application for power equipments Maintenance

Hong-Suk Jung, Chang-Hyun Park, Gilsoo Jang  
School of Electrical Engineering, Korea University

**Abstract** - This paper presents a visualization application using 3D-graphics for effective maintenance of power equipments. The maintenance algorithm implemented in the application is based on Condition-Based Maintenance (CBM) and Reliability-Centered Maintenance (RCM). The main frame of the developed application was made up based on visual C++ (MFC). In order to develop the interactive 3D application, the WorldToolKit library based on Open GL was used. The developed application can help the power system operators to intuitively recognize the present state and maintenance information of the equipments.

#### 1. 서 론

사회가 발전하고 전력수요가 늘어남에 따라 전력의 안정적인 공급을 위해 많은 전력설비들이 설치 운용되고 있다. 이러한 전력설비의 효과적인 유지보수는 설비의 수명 연장과 안정적인 전력 공급을 위해 매우 중요하다. 현재 시행되고 있는 유지보수 방법은 TBM (Time-Based Maintenance), CBM (Condition-based Maintenance) 등 다양하지만 신뢰도를 향상시키고 경제적인 유지보수를 위해 RCM(Reliability-Centered Maintenance) 방법의 적용이 늘고 있다. 최근에는 더욱 효과적인 설비 유지보수를 위해 CBM과 RCM을 통합적으로 고려한 방식에 대한 연구가 활발히 진행되고 있다.

이러한 분석 방법 만큼이나 중요한 요소 중 하나가 바로 분석 결과의 효과적인 시각화이다. 현재 대부분의 유지보수 프로그램은 text 위주로 구성되어 있다. 하지만 보다 효과적인 유지보수를 위해서는 text 위주가 아닌 컴퓨터 그래픽을 이용한 보다 효과적인 시각화 기능을 갖춘 유지보수 프로그램이 필요하다.


본 논문에서는 CBM 및 RCM을 기반으로 설비의 현재 상태 및 유지보수 정보에 대해 보다 빠르고 직관적인 인식을 가능하게 할 수 있는 3D-그래픽을 이용한 유지보수 시각화 프로그램을 구현하였다.

#### 2. 본 론

##### 2.1 적용 알고리즘


효과적인 유지보수를 위해 CBM과 RCM을 접목시킨 모델을 사용하였다[1], [2]. 그림 1에서 보는 바와 같이 최초 설비들의 종합적인 상태(Condition)와 각 설비가 전체 전력 네트워크에서 차지하는 중요도(Importance)를 각각 분석한다. 그리고 실시간으로 이를 종합 분석하여 현재 상태가 교체가 필요한지 혹은 유지보수가 필요한지를 판단하고 동시에 조치 우선순위를 판단한다. 이를 토대로 실제 유지보수 작업 계획에 반영한다.

그림 2는 그림 1의 내용을 응용하여 2차 평면 그래프

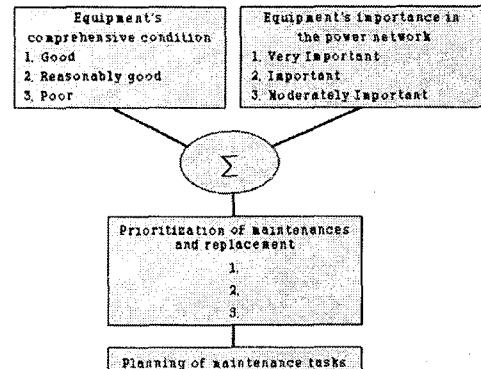

<그림1> CBM 및 RCM 전략 모델[1]


에 표현하였다. 가로축은 설비의 중요도, 세로축은 설비 상태를 낸다. 판단 대상이 되는 각 설비들은 중요도와 상태에 따라 그래프 위에 표시된다. 그 중 유지보수가 필요한 설비를 대상으로 기준바(X)에서 각 설비별 위치까지의 거리를 측정함으로써 유지보수 우선순위를 판단할 수 있다. 하지만 설비의 유지보수에 있어 설비 상태와 중요도는 설비에 따라 혹은 환경이나 사용자에 따라 그 비중이 달라질 수 있다. 이를 위해 기준바와 가로축 사이의 각도( $\alpha$ )를 조절함으로써 상태와 중요도의 비중을 사용자가 원하는 대로 조절하여 거리(d)를 재산정하여 유지보수 우선순위를 다시 판단 할 수 있다.

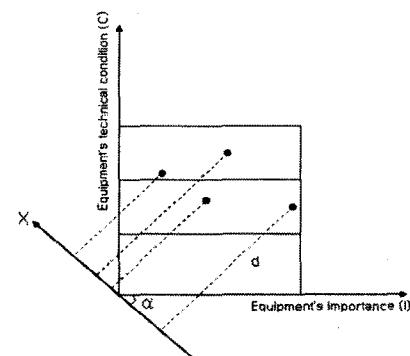

<그림2> 비중 조절 가능 2차 평면 그래프[1]

## 2.2 3D 모델링


최근 개발되고 있는 대부분의 프로그램은 해석모델만큼이나 결과의 효과적인 표현 방식에도 많은 비중을 두고 있다. 전문적인 분야의 프로그램은 분석결과를 분석하고 판단할 때 완벽히 숙달된 전문가가 아닌 이상 직관적으로 판단하기는 다소 어려움이 있다. 이러한 어려움을 극복하기 위해 실제 설비와 유사한 3D 그래픽을 활용하면 프로그램을 처음 접하는 사용자도 설비의 상태를 보다 쉽게 직관적으로 한눈에 판단할 수 있다. 변전설비의 모델링을 위해 3D-Max를 사용하였으며 결과는 그림 3과 같다.

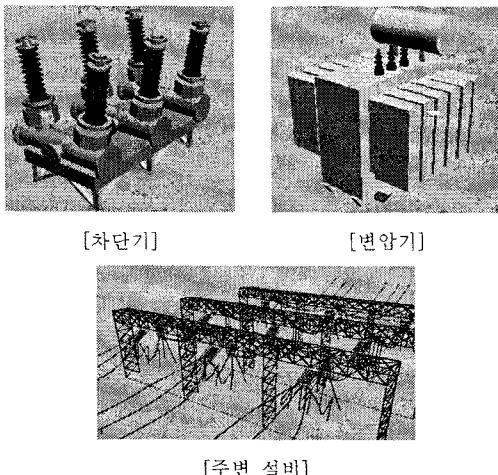

<그림3> 변전설비 3D 모델

## 2.3 시스템 구성

시스템의 전반적인 흐름은 그림 4에 간단히 도식화 하였다. 앞서 언급하였듯 최초 입력 데이터는 상태 데이터와 중요도 데이터 2가지이다. 입력 데이터를 그림 2와 같은 2차 평면에 표현하기 위해 상태 데이터는 설비의 부품 결합이나 노후 정도 등을 판단하여 최초 0부터 상태가 악화될수록 100에 가깝도록 선형성이 이루어지고, 중요도 데이터는 각 설비마다 전체 네트워크에서 차지하는 중요도 정도를 판단하여 중요도가 높을수록 0 ~ 100사이의 값 중 큰 값으로 입력 받는다. 이렇게 입력된 각 설비별 2가지 데이터를 분석하여 대상 설비의 현재 상태를 구분한다(교체, 유지보수, 정상). 결과는 3D 방식, 2차 평면 그래프와 테이블 형식 총 3가지 형식으로 출력이 되는데 자세한 설명은 프로그램 설명에서 다뤄진다. 다양한 방식으로 출력된 결과를 통해 직관적이고 종합적인 유지보수 계획을 수립할 수 있다.

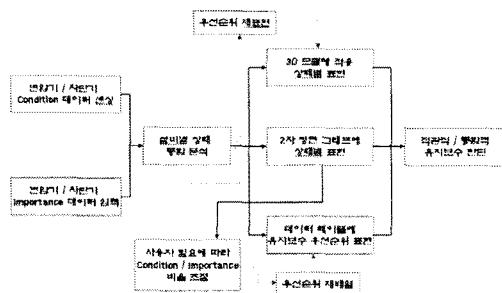


<그림4> 시스템 흐름도

추가적으로 사용자의 의도에 따라 2가지 입력 데이터의 비중을 마음대로 조절함으로써 사용자 목적에 맞는 유지보수 우선순위를 재산정하고 즉각적으로 결과에 반영할 수 있다.

## 2.4 프로그램

프로그램은 Visual C++ (MFC)을 기반으로 구현되었으며 3D-그래픽과의 연동을 위해 OpenGL 기반의 World Tool Kit을 활용하였다[3], [4]. 최초 실행화면은 그림 5와 같다. 화면은 총 3개의 창으로 구성되어 있으며, 1번 창(3D 모델 뷰)은 직관적인 인식이 가능하도록 3D 모델로 표현되고 2번 창(2차 평면 그래프 뷰)은 설비별 상태 및 중요도의 정확한 위치를 표현한다. 마지막으로 3번 창(테이블 뷰)은 최종 분석 결과를 유지보수 우선순위 별로 나열한다.

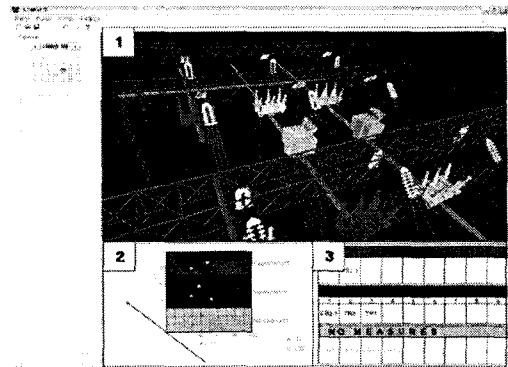


<그림5> 프로그램 실행화면

3D 모델로 표현된 창은 실제 변전소와 동일하게 표현하였다. 3D로 구현하였기 때문에 사용자가 원하는 시점으로의 이동이 자유로울 뿐만 아니라 입체적인 표현으로 초보자도 보다 쉽게 상황을 인지할 수 있다. 최종 분석된 각 설비별 상태를 표현하기 위해 색상의 차이를 이용하였다. 설비의 상태는 교체(Replacement), 보수(Maintenance), 정상(No measures) 등 총 3단계로 구분되며, 각 상태에 따라 적색, 청색, 회색으로 대응된다. 이 중 보수에 해당되는 설비에 대해 우선순위가 필요하게 된다. 이를 위해 농도 개념을 적용하였다. 청색으로 표현된 보수대상 설비를 중 농도가 짙은 설비일수록 우선순위가 빠른 설비로서 빠른 대응이 필요하다는 것을 직관적으로 쉽게 알 수 있도록 하였다.

2차 평면 그래프로 표현된 창은 앞선 2.1절에서 설명한 알고리즘을 그대로 적용하였다. 평면의 가로축은 중요도(Importance), 세로축은 상태(Condition)를 나타내며 3D 모델로 표현한 것과 마찬가지로 3단계로 최종 상태를 구분하였으며, 사용자가 필요에 따라 중요도와 상태의 비중을 조절할 수 있는 비중 조절바를 구현하였다. 2가지 입력 데이터를 바탕으로 각 설비별 현재 상태가 평면 위에 점으로 표기된다. 이렇게 표기된 각 설비들의 위치에서 조절바까지의 거리는 중요한 의미를 지니게 된다. 중요도가 클수록 혹은 설비 상태가 나쁠수록 거리는 멀어지게 된다. 모든 설비 중 보수영역에 해당하는 설비를 대상으로 조절바까지의 거리를 비교하여 우선순위를 결정한다. 모든 설비의 최종 상태와 보수대상 설비의 우선순위가 모두 결정되면 최종결과는 다른 2개의 창으로 보내져 표현된다. 설비의 유지보수에 있어 설비 상태와 중요도는 설비에 따라 혹은 환경이나 사용자에 따라 그 비중이 달라질 수 있다. 조절바 변경을 통해 이를 적용할 수 있는데 그림 6과 같이 최초 같은 비중의 조절바 상태(2-1)에서 중요도에 더 큰 비중을 주기위해 비중조절바

를 조정하면 그에 따른 새로운 우선순위 결과가 재산정 (2-2) 된다. 우선순위의 변화는 3D 모델 창과 뒤에 설명 할 테이블을 창 모두에 즉각 반영된다.

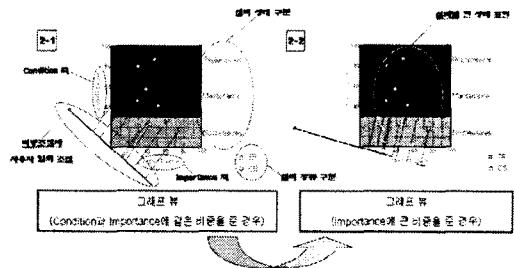

<그림6> 2차 평면 그래프 창 비중 조절바 조정

마지막으로 테이블로 표현된 창은 단순히 문자로 써 최종 결과를 표현하는 창이다. 앞선 방식들과 마찬가지로 최종 서비스 상태에 따라 3가지로 구분되어 있다. 교체와 정상상태의 서비스는 즉각 조치되어 하거나 조치가 불필요하기 때문에 순서와 상관없이 표현되고 유지보수가 필요한 서비스는 2차 평면 그래프의 결과에 따라 우선순위가 높은 순으로 나열한다.

### 3. 결 론

3D-그래픽을 이용한 설비 유지보수 시각화 프로그램을 구현하였다. 유지보수 프로그램에 있어 정확한 결과 산출 만큼이나 해석 결과에 대한 효과적인 시각화는 매우 중요하다. 본 프로그램은 3D 모델링을 이용한 효과적인 시각화 기능과 함께 CDM과 RCM 기반의 사용자 중심의 인터페이스를 갖추도록 구성하였다. 이는 유지보수가 필요한 모든 설비들에 응용될 수 있을 것이며 특히 유지보수가 더욱 중요시 되고 있는 전력관련 설비에 유용하게 활용될 수 있을 것이다.

본 연구는 과학기술부/한국과학재단 우수연구센터 육성사업의 지원으로 수행되었음 (차세대전력기술연구센터)

### [참 고 문 헌]

- [1] Jie Yu and Hao Zhao, "Maintenance plan based on RCM", IEEE/PES Transmission and Distribution Conference & Exhibition : Asia and Pacific Dalian, China, 2005
- [2] Jurgen Schlabach, Torsten Berka, "Reliability-Centred Maintenance of MV Circuit-Breakers", IEEE Porto Power Tech Conference, Sep. 2001
- [3] David J. Kruglinski, Inside Visual C++, Microsoft Press, 1996
- [4] WorldToolKit Reference Manual, Release9, Engineering animation, Inc, Sense8 Product Line