

# 船舶火災의 安全对策

曹 準 成  
(釜山支部點檢課)

## 1 序 言

1978年 12月 26日 섬유類와 카바이트 等을 신고 대만 基隆항을 떠나 부산으로 오던 중 基隆항 북쪽 1백 50마일 海上에서 선장에 원인 모를 불이 일어나 船積된 섬유類 製品에 引火되어 크게 번져 약 한 달 동안을 火災 狀態로漂流하다 부산 앞바다로牽引되어 消防特攻隊에 의해 鎮火되었던 대형 船舶火災 사건이 發生하였는데 이것은 地上消防 문제 못지 않게 海上消防 문제도 크다고 할 수 있다.

근래 몇년동안 우리나라 해상에서의 선박화재 사건을 알아보면 75년에는 모든 海難事故의 16%를 차지했는데 76년에는 24% 77년에는 4% 78년은 41%로 배년증가 추세에 있고 다음 厚因別로 보면 전기취급이 25%를 차지하고 기관 취급이 28.1% 쯔불 담배취급이 9.4% 석유난로 취급이 15.5%, LPG 취급이 6.3% 油類취급이 9.4% 기타 6.3%인데 火氣取扱 不注意가 (쯔불, 담배취급, 석유난로 LPG 油類) 40.6%로 단연 많은 것을 알 수 있다. 또 船舶用途別로는 어선이 75%, 화물선이 21.9% 기타 3.1% 順이다.

隣接 日本의 船舶火災의 特色을 알아보면 用途別 件數는 沿海區域의 貨物船이 43%로 가장 많고 다음에 沿海區域의 油船과 第二種汽船이 15%씩을 차지하고 그 다음이 平水區域의 貨物船 等의 比較的 小型의 선박 順이고 대형선은 不過 2%이다.

다음 原因別로는 大氣取扱이 42%로 가장 많고 自然發火 24%, 不可抗力 14%, 機關取扱이 11% 順이다. 機關取扱도 一種의 貨物船 等의 과정으로 본다면 이것만으로 過半數가 되고 어느정도 不注意에 의한 火災가 많은 損害를 招來하고 있는 가를 알 수 있다. 또 해상에서의 船舶火災는 일단 發生하면 대형 火災化로 되는데 것째로 해상에서는 地上보다 원거리로서 救助의 손이 미치지 않기 때문이고 둘째로 救助船 消火 장비부족 등을 들 수 있다.

그런데 우리나라의 消防에는 아직도 해상 消防에 대하여는 크게 관심을 갖고 있지 않는 듯한 인상을 준다(現在 우리 나라에서 보유하고 있는 消防艇은 인천 1隻, 울산 1隻, 부산 1隻 등 전부 3隻 뿐이다).

이러한 海上에서의 船舶火災를 未然에 防止하기 위한 國際的 條約과 船舶 消防設備에 대해서 알아 보기로 한다.

## 2 國際的 條約

海上에서 發生하는 船舶의 火災가 陸上의 경 우와 떨어져 하게 차이가 있는 것은 船舶 그 자체가 火災의 發生要率를 많이 지니고 있는 것 (機器室 燃料油 貨物油 石炭 기타 自然發火가 생길 가능성이 있는 貨物, 기다 危險物等) 消防이 대부분의 경우 自力에 의존 할 수 밖에 없는 것 救助의 方法이 自力에 의하거나 다른 것에 의한 것도 시간적인 차이가 있기 때문에 한번 火災가 發生하면 人命 및 物의 損害가 크게 확대될 위험성을 지니고 있다는 것 등이다

이와같이 대형 海上火災를 未然에 防止하고 또 擴大를 막기 위해 각국은 각자 자기나라의 海事法規에 의하고 海上에서 發生하는 火災의 可能性을 未然에 막기 위한 規制, 消防設備에 관한 基準[우리나라는 交通部令 第391號(1970 12, 31日) 『서박消防設備規定』 및 火災發生 때 이것을一定時間 署대하지 않도록 억제하기 위한 防火構造上の 規則 等을 가지고 있다 국제적으로도 해상에서의 人命安全의 목적인 공통적 결정 내용이 必要해서 「1948년의 海上에서의 人命安全을 위한 國際條約」이 締結되었으나 그後 造船技術의 눈부신 進步와 원자력艦의 出現 등에 對應해서, 또 해상에서의 事故增大를 考慮에 넣어서 前記條約의 改正이 실시되어 「1960년의 海上에서의 人命安全을 위한 國際條約」으로서 參加國의 批准을 求하게 되었다

本條約은 1965年 5月 26日에 發效해서當日以後 建造되는 船舶은 모두 이 條約의 勸告에 기인해서 改正된 國內海事法規의 適用을 받게 되었다

이 條約은 船舶의 構造, 救命設備 無線電信電話 航海의 安全, 貨物의 荷載 危險物의 運送 原子力艦 衛突豫防等 萬般에 이르고 있고 이제부터 서술하는 船舶의 消防設備에 대해서는 거의 이 條約에 根據를 두고 있다

## 3 防火施設

法規上 船舶에 要求되는 防火施設에 있어서는 國際航海에 從事하는 船舶에 있어서 船舶의 用途(旅客 非旅客別) 旅客定員(12名以下 13~36名 37名以上) 總噸數(4 000 G T 以下인가 아닌가)에 따라 決定되는 것이지만 防火의 方式에 있어서는 船舶 所有者의 選擇에 따르는 수도 있다

이 條約에 의하면 國際航海에 從事하는 旅客船 및 總噸數 4 000t 以上的 貨物船은 이 條約에서 決定된 어떠한 規制를 받게 되는 것이다 우선 貨物船에 대해서는 船體 船樓 構造隔壁, 甲板 및 甲板室은 原則으로 鋼을 사용하고 居住區域의 通路隔壁은 B級 防火隔壁으로 만들지 않으면 안된다 또 甲板被覆材(deck composition)의 耐火性과 高度의 引火性 塗料의 使用制限 等이 表示되어 있다

旅客船에 있어서는 (이 條約에 따르면 12人을 넘는 旅客定員을 가진 船舶을 旅客船, 그 以外의 船舶을 貨物船이라 定義하고 있다) 36人을 넘는 여객정원을 가진 船舶과 그 以下の 旅客定員의 것들은 적용의 방법이 달라져서 後者에 있어서는 適用度가 若干 緩和되어 있다 이 原則의 풀자라고 할 수 있는 것은 船體 船樓, 構造隔壁 甲板 및 甲板室은 鋼 또는 그 밖에 다른 同等한 材料로 만들고 「居住場所를 船舶 그 場所로부터 防熱上 그리고 構造上의 境界에서 隔離한다」또한 「如何한 火災라도 그 發生場所를 探知해서 消火하고 또 그 場所內에서 鎮火한다」그리고 또 「脫出을 위한 設備를 保護하는 것」 等이다 이를 위해 船體 船樓와 甲板室은 A級 隔壁으로서 垂直方向의 区分으로 만들어지고 巡視制度, 警報裝置 및 消火裝置 外에 다음 3가지 方式 가운데에서 경우에 따라 그 決定方式을 採用해야 한다 즉 第一方式이라함은 「居住場所使用場所의 内部區分 隔壁은 B級 간막이를 設置

하고 火災探知裝置 또는 散水裝置를 設置하지 않음」


第二方式은 「火災發生을豫想할 수 있는 모든 장소에 自動火災探知 訊報 및 撒水裝置를 設置하는데 内部隔壁에는 制限을 두지 않음」

第三方式이라함은 「區割」室의 크기와 重要性等에 따라 A級 또는 B級의 간막이를 使用하여 모든 火災發生이 豫想되는 모든 장소에 自動火災探知裝置를 設置하고 또 可燃性이나 引火性의 材料等의 使用이 制限되지만 散水裝置를 갖고 있지 않음」으로 되여 있다

이와같이 海上人命安全條約은 改正할때마다 嚴한 防火規制를 부과하게 하고 또 規則適用外의 船舶 예를들면 內國航路의 特定旅客船같은 것에 있어서도 가까운 將來에 어떠한 形태이든 간에 規制가 行해 질 것으로豫想된다

前述의 A級 또는 B級隔壁에 대해서若干의 說明을 加하면

A級隔壁(A class or fire resisting division)이라함은 鋼 또는 同等의 material로 만들어진 것으로서 1時間의 標準火災試驗이 끝날때까지 연기와 불길의 通過를 阻止하고 동시에 一定한 防熱值를 가지는 것

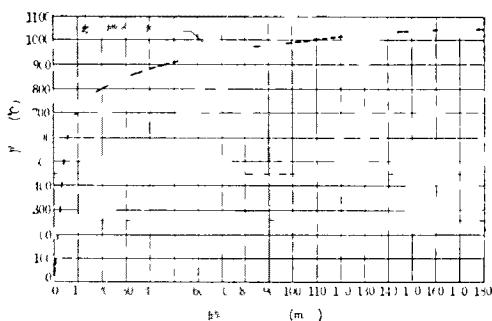

標準火災試驗溫度曲線

B級隔壁(B class or fire retarding division)이라함은 標準火災試驗의 最初 半時間에 끝까지 불길의 通過를 阻止할 수 있게 만들어짐과 동시에 一定한 防熱值를 가지는 것

또 標準火災試驗이라함은 約 50平方피트(4.65

m<sup>2</sup>)의 表面積 및 8피트(2.44m)의 높이를 갖고 實際의 構造物과 품사한 隔壁의 標本으로서 적어도 하나의 木을 포함한 것을 試驗爐中에서 대강 다음에 열거하는 一連의 時間과 溫度의 關係로 불을 쬐이는 試驗을 달하는 것이다

最初의 5分後 —— 1,000°F (538°C)

最初의 10分後 —— 1,300°F (704°C)

最初의 30分後 —— 1,550°F (843°C)

最初의 60分後 —— 1,700°F (927°C)

그리고 現在 日本에 있어서 이 標準火災試驗을 할 수 있는 設備는 建設省建築研究所 東京都 材料検査所 및 運輸省 船舶技術研究所(昭和40年부터) 뿐이다

從來貨物船에 있어서는 法規上으로나 實際上에서도 防火施設에 대한 관심은一般的으로 높았다고 생각되나 最近油槽船의 증가 및 大型化에 따라 頻發하는 海上火災와 災害規模의 擴大 등 갑자기 관심이 높아지는 한편, 國際的으로도 SOLAS 60年條約의 發效에 따른 船舶防火施設의 評價에 關한 國제적 統一에 있어서도 IMCO(政府間海事協議機關)等에서 論議되고 있다

#### 4 防爆施設

現在 各 產業分野에서 取扱이 되고 있는 여러가지 材料中 化學原料 또는 製品의 數量은 莫大한 것이어서 鐵山이나 油田같은 곳과 같이 製造工場方面에서는 油脂 一般化學製品 化學纖維나 金料의 形態에서 또 輸送機關 즉 航空機 自動車 車輛船舶等의 動力原 原지는 油槽船等의 運搬對象으로서 各 方面에서 많이 우리들의 生活에 깊이 카고 들어 있다 여기에서 말하는 防爆의 對象이 되는 것은 引火性 gas 液體 또는 火藥 石炭等의 固體상태의 것이나 粉末을 意味하는 것이다 특히 gas 상태의 것은 gas 警報裝置에 의해서 探知하고 換氣等에 의해서 爆發界限以下에서 保存하게 하여 災害의 發生을 防止할 수가

있다

爆發原因으로 溶接器의 불꽃이나 담배等의 不注意로 起因되는 것은 別個로 하드라도 容易하게 생각할 수 있는 것은 電氣配線 諸機器의 事故에 의한 것이 있다 油送船等에 使用되는 昭明器具 配電盤 端子盤 電動機類나 各種 電氣式 測定器(抵抗溫度 液面測定計等)는 所定의 防爆構造를 滿足시키지 않으면 안된다 이를 위해 서 日本에서도 國立 研究試驗機關으로서 勞動省의 產業安全研究所 通產省의 資源技術研究所와 運輸省의 船舶技術研究所의 3者가 試驗業務를 遂行하고 있다 民間會社로는 東芝 日立 三菱 및 富士電機等에서 試驗設備를 가지고 그 나름대로 自社의 製品의 安全性을 確保하고 있다 法規上의 詳細한 것은 省略하나 最近 이와같은 認定品에서 不祥事의 原因이 된것은 없다

前記의 諸電氣器具에 대해서 乾電池같은데서動作하는 小型計器中 電氣的回路常數上 器內에서 斷線이나 短絡事故가 있어도 誘爆의 慚倉이 없이 喬金대 本質의으로 安全하다고 할 수 있는器具에 대해서 까지 防爆構造를 要求한다는 것은 不合理하다는 見地에서 各國에서는 이 方面의 研究가 盛行하고 있고 日本에서도 實用價值의 試驗裝置가 考案되어 強力히 推進되고 있다

勁搖같은 것으로 發生하는 靜電氣는 어떤 경 우에는 异常할 만큼 전압이 높아져 放電時에 발성한 불꽃에 의해서 爆發을 蓄起되는 수도 있기 때문에 이와같은 防止對策을 充分히 考慮되지 않으면 안된다

다음으로 災害의 原因이 되는 것 중에는 金屬類의 衝激摩擦에 의한 着火爆發이 있다 船舶에서 發生한 特別한 예를 들어 보면 1962年 켈리포니아運送會社의 28 000ton의 油槽船이 法規에서 定해진 hot water tank washing法인데 第七番탱커內部를 清掃하면 中에 爆發한 事故였다. 原因은 탱커內部의 各 beam위에 防食用 流電陽極金屬으로 불린 Mg合金의 접착부가 풀어

져 떨어지면서 船底에 衝激을 주어 摩擦着火에 의한 폭발로 생각된다 關係研究機關에서 多角度로 이 對策에 신중한 시험이 실시되었다 船舶技術研究所에서도 이의 解決을 위해 관계회사의 要請에 따라 一連의 試驗을 실시해서 一段適當한 合金을 發見할 수가 있었다

지금 船舶安全法中 危險物 船舶運送法 및 貯藏規則中 衝激에 關係있는 項目을 引用한다

#### 第31條(聲明 工具類의 制限)

(3) 火薬類를 荷役하는 場所 또는 積載해 있는 場所 및 이 부근에 있어서 성냥 빛겨진 鐵製工具 기타 불꽃을 發生하기 쉬운 物品을 所持하거나 또 구두에 钉 같은 것이 떨어진 것을 신을 수가 없다

#### 第98條(火氣等의 使用制限)

(4) 第1項(註參照)의 장소에 있어서는 성냥(以下 第31條 (3)과 同一)

(注)第1項의 場所라함은 引火性液體類의 荷役하는 강소 積載해둔 장소 이 부근 또는 引火性液體船과 同시 되어 있는 장소로 부터 나와있는 通氣洞의 附近을 말한다

#### 第101條(火氣取扱의 制限等)

(3) 기름탱커내에 있어서는 安全성냥 以外의 성냥(以下 第31條 (3)과 同一)

上記의 각項은 一般船舶이 法規에 定め침에 따라 所定의 荷役完了後 運送 途中에 있는 상태에 있는 것은 최소한도의 住意를 按起 시킨것이나 L P G 運搬船과 같이 常溫 常壓型으로부터 常溫加壓型이나 低溫 常壓型의 諸形式의 運送方式이 採用될 때에 天候等의 不測의 事由에 따라 上記의 危險個所에 있어 工具類의 使用이 該도 없이 되여 버린 것도 자연히 예측 할 수 있다 이를 위해 鐵製工具에 代身해서 安全工具라고 정하여 各種 銅合金이 發表되어 있다 問後 Be-Cu 工具가 各 方面에 현저하게 진출되어 있다 JIS 化 되었으나 이것은 배탄에 대해서만 落下 衝激試驗을 行한 결과에 따른 効力 判定인 것이다 着火 에너지의 조그마한 것에 대해서 船舶技術

研究所에서는 水素에 대하여 同試驗을 한바 만족할 만한 結果를 얻을 수 있었다. 鉄鎔에 있어서는 爆發이 없는 것은 Be-cu 工具와 마찬가지였으나 變形이 매우 심하여 공구로서의 利用價值는 없다.

最近에 색다른 防爆對策으로서 近年의 接着劑의 進步에 따라 較速硬化型의 포리에스텔 樹脂과 유리 織布의併用에 의한 溶接器의 使用을 避해 油槽船의 配管系統等의 故障에 應急處理가 實用되고 있는 것을 附言해 둔다.

## 5 消火施設

船舶의 火災는 便宜上 陸上에서와 같이 3種으로 分類된다. 각각 對應하는 消火方法 및 使用消火剤가 쓰이고 있지만 船舶積載라는 特殊條件이 陸上의 것에多少 付加된다. 예를들면 耐震動搖 耐爆 耐蝕같은 면에서 특별한 考慮가 必要하게 된다.

火災는 될 수 있는대로 早期發見해서 消火作業을 아고 그리고 火災의 擴大防止를 하는 것이 通常의 手段이기 때문에 火災警報裝置와 消火設備 및 防火施設은 相互關連시켜서 對策을 謹究할 必要가 있다.

消火器의 使命은 火災는 그 初期에 鎮壓하는 데 있고 船舶設備에는 消火器의 消火剤의 容量 또는 重量이 다음과 같이 定해져 있다.

船舶火災의 種類 消火요령 및 使用 消火剤는

다음과 같다

### ① A級火災(普通火災)

木材構造의 火災로서 이에 대해서는 급격한 冷却效果가 消火의 主役이 되기 때문에 多量의 물 또는 水分이 많이 포함된 化學 消火剤(液體 泡 등의 消火剤)가 使用된다.

### ② B級火災(油火災)

可燃性液體(重油 輕油 石油等) 및 半固體油脂(구리스等) 等의 火災로서 空氣를 차단作用을 하는 消火剤(泡 炭酸가스 重曹粉末等의 消火剤)가 사용된다.

### ③ C級火災(電氣火災)

電氣機器에서 일어나는 漏電 쇼트 過負荷등에 의한 火災로서 電氣의 不良導體(炭酸가스 粉末等의 消火剤)가 사용된다.

다음에 이와같은 消火剤의 基本적인 佳質 및 그에 使用되는 容器등에 대해서 說明하면 炭酸가스( $\text{CO}_2$ )는 常溫에 있어서 無色 無臭하고 助燃性이나 可燃性이 없는 기체로서 그의 比重은 空氣에 대해 1.528 密度는  $0^{\circ}\text{C}$  1氣壓에서 1.9768 g/l 蒸發潛熱은  $0^{\circ}\text{C}$ 이며 56.3cal/g ( $-25^{\circ}\text{C}$ 에서 71.8 +  $30^{\circ}\text{C}$ 에서 11.9)이다.

臨界溫度  $31^{\circ}\text{C}$  臨界壓力이 72.5 氣壓이므로 용이하게 液化할수 있는 氣體로 壓縮하면 常溫( $20^{\circ}\text{C}$  58.5 氣壓)에서 流動하기 쉬운 液體로 된다.

이 炭酸가스(純度 99% 以上)은 高壓容器에 热帶地方 or 海濱等의 內壓上昇을 考慮해서 電擊比

消火器	消火剤의 容量 또는 重量			
	簡易式인 것	들고다니는 것	移動式인 것	固定式인 것
液體消火器	4.5l 以上	9l 以上	13.5l를 넘는 것	45l를 넘는 容量
泡消火器	9l 未滿	13.5l 以下	45l 以下	
炭酸 가스 消火器	2kg 以上 5kg 未滿	5kg 以上 9.5kg 以下	9.5kg을 넘고 28kg 以下	28kg을 넘는 重量
粉末消火器	1kg 以上 3.5kg 未滿	3.5kg 以上 9.5kg 以下	9.5kg을 넘고 28kg 以下	28kg을 넘는 重量

15에 중전해 둔다 使用時에는 레바動作에 의해 封板이 破壞되어 노즐로 부터 氣體로 되어서 분사한다 그때의 氣化熱에 의한 冷却作用과 酸素隔離作用(空氣中에서는 約 21%의 酸素가 포함되어 있지만, 이것을 15%以下로 하면 通常의 火炎은 鎮壓된다) 等이 相互작용하여 消火시킨다

粉末消火劑는 重炭酸소다 또는 重炭酸가리를 化學處理한 微粒粉末(200 mesh程度)를 炭酸가스의 壓力으로 분사시켜 그 스크린으로 공기를 차단 吸熱해서 消火시킨다

泡消火劑는 A劑(重曹), B劑(硫酸알미늄)을 1組로하고 그것들을 물에 녹여서 消火器의 外筒 및 内筒에 分離해서 중전해 둔다 사용할 때는 外部操作에 의해 兩筒의 藥液를 混合시키면 곧 化學反應을 일으켜 탄산가스가 발생해서 그것에 따라 冷却效果와 산소(空氣) 차단에 의해서 消火한다

液體消火劑에 있어서는 前項과 같은 A劑와 B劑로 硫酸을 使用하지만 機械的構造는 前項과 거의 같은 것이다 陸上에서는 條件으로 使用되고 있는 CB(一鹽化一臭化メタン), CTC(四鹽化炭素)等은 人體에 有害하며 특히 CTC는 火災에 의해 微量 일지라도 猛毒 포오즈겐을 발생하기 때문에 船舶에서는 사용이 금지 되어 있다 또 自動撒布型液體消火器는 暫定적으로 閉鎖된 장소(예를 들면 燃料庫, 灯具庫 手荷物庫등)에 사용하는 것이 좋고 鎮火容積은 消火剤 0.6l에 대해 8m<sup>3</sup>로 규정되어 있다 이 消火器는 鹽化암모니움 原率 無水炭酸소다, 그외에 硬質유리의 ampoule에 중전 한것으로서 消火器가 90~110°C의 범위에 달했을 때 용기가 자동적으로 破裂해서 消火剤가 撒布된다

船舶내에 常備한 消火設備의 種類, 備置數量 및 備置方法은 선박의 종류 航路에 의해 각각 定해져 있다 이들은 본질적으로는 陸上用의 것과 같지만 특히 海水에 의한 腐蝕, 動搖振動에 의한 性能低下 操作支障같은 點에 대해서 충분한

고려가 必要하다

船舶 消防設備規則에 定해져 있는 要件을 拔萃해 보면 다음과 같다

a 射水消火裝置 消火펌프 送水管 消火栓 호스, 노즐 國際陸上施設連結具등을 組合한 가장一般的인 장치로서 노즐 內徑 12mm 以上的 것으로 船內 어여한 部分에도 射程 15mm 以上的 2條의 射水를 보낼 수 있게 적당히 配置시킨다 陸上의 각 港灣에 設置되는 陸上施設과의 連結具가 새로이 國際的으로決定되었다

b 固定式鎮火性가스 消火裝置 炭酸가스, 不活性가스의 두 종류로 나눌 수 있다

炭酸가스를 消火劑에 사용할 경우 가스의 量은 다음 3가지의 조건에 의해 計算한 것中에서 最大의 것을 設置하지 않으면 안된다

① 密閉에서 생기는 貨物區域의 總容積의 30%以上

② 機關區域의 最大 場所의 總容積에 계이싱의 水平面積이 當該 場所의 水平面積의 40%以下로 되는 높이 까지의 容積을 加한 容積의 40%

③ 機關區域의 最大場所의 總容積에 계이싱의 容積을 加한 容積의 35%, 또 機關區域의 가스의 放出은 가스量의 85%를 2分 以內에 放出 할 수 있게 設備하지 않으면 안된다

또 燃料油를 完全燃燒시킨 排氣가스를 冷却해서 船倉에 보내는 不活性가스 發生器가 貨物 積載場所用으로 認定받고 그 能力은 每時 最大區劃室의 總容積의 25% 以上的 量의 遊離가스를 72時間內에 결쳐서 發生시켜야 한다

C 固定式蒸氣 消火裝置 本裝置는 本船의 蒸氣 供給用의 보이라로 부터 發生하는 蒸氣를 利用하는 것으로 船舶의 最大의 貨物區劃室 總容積의 0.75m<sup>3</sup>마다 每時 1kg의 蒸氣力を 發生하는 能力이 要求된다 配管에 多數의 穴을 열고 아래에서 全面的으로 噴射된 증기가 結晶될 때의 吸熱作用과 噴霧에 의한 幕을 形成해서 消火作用을 하는 것이다

d, 固定式 泡消火裝置 機關室에 대해서는 燃料油가 퍼지는 最大面積을 15cm두께의 泡로 덮을 수 있는 충분한 量을 必要로 한다 普通 機構上 液式(A B劑의 水溶液을 別個의 탱크에 貯藏하고 pump等의 壓力으로 發泡劑를 放射 시키는 方法)과 乾式(乾燥剤를 液狀이 아닌 상태로 비록해 두고 使用時 泵프에 의해 泡沫發生器에 送水해서 發生器中에서 A B剤와 물을 混合해 泡를 發生하게 하여 放射시키는 方法)의 方法이 있고 乾式用 發泡劑는 1m<sup>2</sup>當 두께 15cm로 덮기 위해서는 約 2.5kg을 必要로 하는데 대체 液式用發泡劑는 約 1.5kg으로 충분하고 保存에 있어서도 粉末보다는 液體의 쪽이 容易하다

e 固定式 加压 물 噴霧裝置 機關室 및 보이라室 기타 燃料油가 끼칠 수 있는 場所에 內徑 6mm 以上 散水角度 120°C 以下의 노즐을 使用해 바닥면적 1m<sup>2</sup>에 대해서 每分 5l以上의 물을 微粒狀態로 噴射할 수 있는 것이 必要하다 물을 供給하는 泵프는 主管內의 壓力低下에 의해 自動的으로 作動하지 않으면 안된다

또 그 外에 自動 스프링클라裝置도 使用된다 火災가 發生했을 때에 天井에 붙어 있어서 스프링클라 헤드 内에 裝置된 휴즈 메타 또는 特殊液體가 周囲空氣의 溫度가 上昇해서 一定溫度(居住區域用의 作動溫度가 60~80°C, 旅客場所에는 80~105°C)에 達하면 溶解 또는 膨張해서 撒水孔을 열어서 傘狀에 撒水한다

火災를 初期에 發見해서 警報를 發하는 自動火災探知設備等이 있는 뿐아니라 消防員 裝具로서 60分間 以上 酸素를 供給할 수 있는 容器를 保有하고 呼吸具에 붙일 수 있는 耐火性의 것으로서 벨트 또는 裝着具에 스냅 호크에 의해 붙일 수 있는 命綱 폭발성 가스에 대비해서 40° 以上的 光射角度를 지니고 3時間 以上 明照時間을 가지는 電氣式 安全燈 또 可燃性 가스의 폭발下限界  $\frac{1}{20}$ 의 濃度를 確實하게 檢知할 수 있는 可燃性 가스 检知器를 갖지 않으면 안된다

## 6 結 言

船舶은 可燃性物質로 構成되어 있기 때문에 鋼鐵船舶은 燃料油의 供給을 받고서 萬一 火災가 일어나서 그 燃料油가 타면 海上에 둔 船體와 같이 될 위험성이 있다 그러므로 이러한 狀態下에서의 船舶火災는 人力으로 倒却할範圍를 벗어나서 效果적인 消火를 할 수가 없기 때문에 크나 큰 문제라고 하지 않을 수 없다 防火作業과 消火作業은 船舶의 生命에 重大한 要素가 되기 때문에 火災의 危險性을 最少 限度로 하여 火傷을 적게 하도록 積極的に 努力を 해야한다

火災로 인한 損傷은 火災의 크기에 正比例한다 電氣器具 配線, 機械 食糧 被服 또는 船舶의 構造와 裝置 等에 被害가 없이 끝 수 있는 불은 가장 적은 불에 불과하다 火焰, 溫氣 熱 그리고 鹽水는 모두 破壊力を 가지고 있다

火災의 危險性을 賢明한 方法으로 減小해서 큰 火災를 防止해야만 되는데 다음에 열거한 것은 그 方法이다

- (1) 그리 重要하지 않는 可燃物을 廉除한다
- (2) 可燃性物質과 裝具를 燃燒性이 적은 物品으로 代替할 수 있는 곳의 部分이 있으면 代替한다
- (3) 重要한 可燃性物品은 끌 수 있는 限 적게 積載한다

(4) 重要한 可燃物은 그 全部를 貯藏하고 保護해서 火災의 原因이 될 可能性 및 火災에 加勢할 可能性을 減少한다

(5) 다음 方法으로 해서 船舶은 그의 가장 強은 耐火狀態로 維持한다

- ㄱ 規則적으로 자주 檢查한다
- ㄴ 모든 船員에게 火災危險 減少에 관한 教育을 시킨다
- ㄷ 健全한 船舶防火方針과 練習案을 만들어 實施한다

〈끝〉