

# 수질환경보전법시행령에 따른 배출부과금부과요령

## 1. 개정령 주요내용

가. 폐놀류 등 3개 항목을 배출부과금 부과대상에 추가

- 폐놀류 : 150,000원/Kg
- 테트라클로로에틸렌 : 300,000원/Kg
- 트리클로로에틸렌 : 300,000원/Kg

나. 배출허용기준초과율별 부과계수 상향조정

구분	20% 미만	20% 이상	40% 이상	80% 이상	100% 이상	200% 이상	300% 이상	400% 이상
		40% 미만	80% 미만	100% 미만	200% 미만	300% 미만	400% 미만	
개정전	1	1.6	1.7	1.8	1.9	2.0	3.0	4.5
개정후	3.0	4.0	4.5	5.0	5.5	6.0	6.5	7.0

다. 위반회수별 부과계수 상향조정

구분	적용요령
무신고자	최초위반시에 100분의 130을 적용하고 다음 위반시부터는 위반시마다 종전위반시의 부과계수에 100분의 130을 누증
자진신고자	자진신고건에 대하여는 신고회수, 종전위반회수에 관계없이 위반회수별 부과계수를 적용하지 않음

<위반회수별 부과계수>

위반회수	첫회	2회	3회	4회	5회	6회	.....
부과계수	1.30	1.69	2.19	2.85	3.71	4.82	.....

- \* 종전과 같이 소수점이하 둘째자리까지 적용
- \* 위반회수는 2회계년도 단위로 계산('91년도의 경우 '90. 1. 1 이후 현재까지의 위반회수를 적용)

## 2. 적용방법

가. 배출기간의 개시일이 '91. 6. 27이전인 경

우 : 당해 배출기간동안 종전의 규정에 의하여 적용

나. 배출기간의 개시일이 '91. 6. 28이후인 경우 : 개정된 규정을 적용

- 유의사항
- 수질환경보전법시행령만 개정되었으므로 대기분야는 적용치 말 것.

○ 폐놀류는 '91. 6. 28 이후의 시료채취건에 대하여 동항목이 초과되는 경우부터 적용

○ 트리클로로에틸렌과 테트라클로로에틸렌에 대한 배출부과금은 '93. 1. 1 부터 적용함.


[적용예시]

가. 자진신고자


- '91. 6. 28이후 자진신고의 경우 : 개정된 부과계수를 적용

- 자진신고 진행중인 업소

○ 완료검사결과 적합의 경우

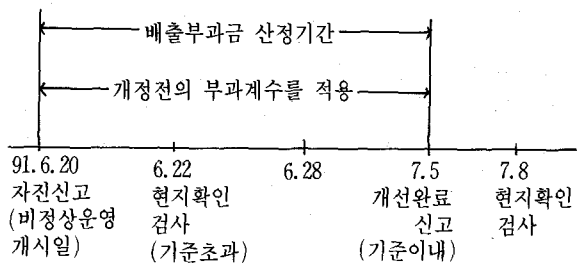

○ 완료검사결과 부적합의 경우

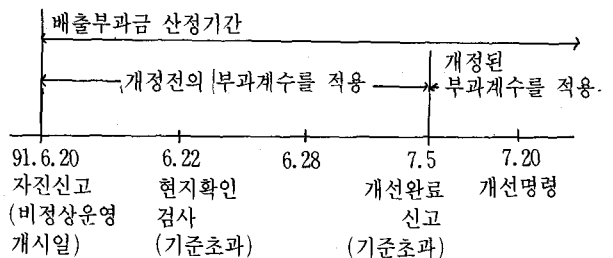


나. 무신고자


- '91. 6. 28일 이후 위반의 경우 : 개정된 부과계수를 적용

- 행정처분 진행중인 업소


○ 완료검사결과 적합의 경우

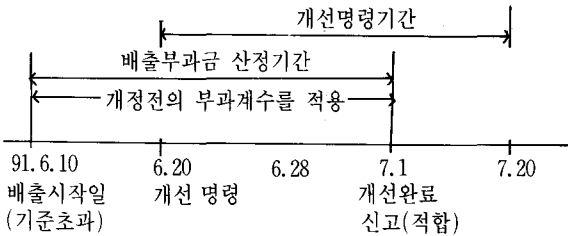


○ 완료검사결과 동일항목이 초과되고 당초 개선명령기간을 초과하여 검사성적치를 통보받은 경우

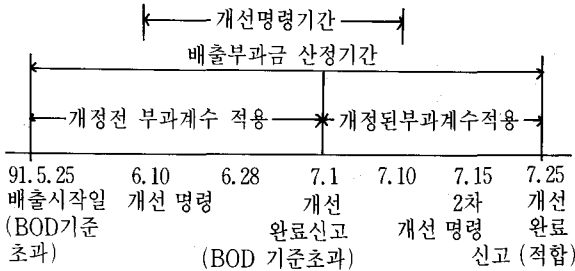

○ 완료검사결과 동일항목이 초과되고 당초 개선명령기간내에 검사기관으로 부터 검사성적치를 통보받은 경우

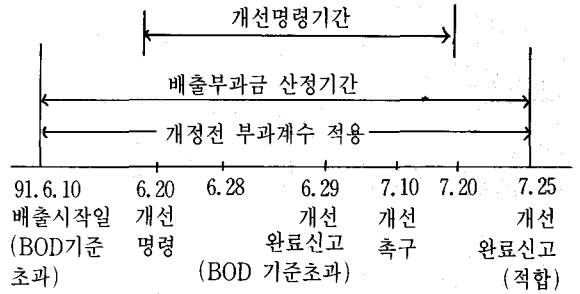

○ 완료검사결과 다른항목이 초과되는 경우

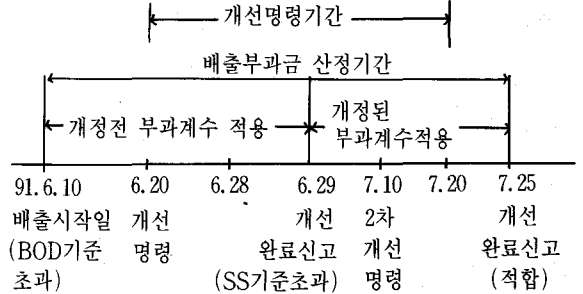

**대양바이오테크(株)**(대표이사·서정원)은 사세 확장으로 법인을 설립하고, 8월 1일자로 상호를 변경했다. (구·대양바이오테크미칼)

한편 직원들의 사기 진작 및 외국의 환경오염 방지에 관한 신기술의 견학을 위하여 지난 8월 19-23일 3박4일간 전직원이 일본을 다녀왔다.

**(株)원광엔지니어링**(대표·김학헌)은 경기도 시흥시에 사옥을 신축하여 지난 9월 15일 입주하였다. 주소와 전화번호는 아래와 같다.

주소 : 경기도 시흥시 신천동 348-2 원광 B/D  
TEL : (032)694-4001~8  
FAX : (032)694-4010

**(株)유천엔지니어링**은 대전사무소(소장·이상윤)를 설립하고, 지난 9월 7일 동사무소 개소식을 가졌다.

주소 : 대전직할시 동구 용전동 14-6  
TEL : (042)631-0896~7  
FAX : (042)631-0897

**환경공해일보**(발행인·전인권)는 지난 9월 30일 창간호를 발행하였다.

동신문사의 주소 및 전화번호는 아래와 같다.  
주소 : 서울시 용산구 서교동 33-89  
TEL : 713-1433~4  
FAX : 719-2068