



참고자료 2. 한전 전력 계통연계 지침 (보호방식 결정절차)


1. 154kV 연계선로의 주보호방식

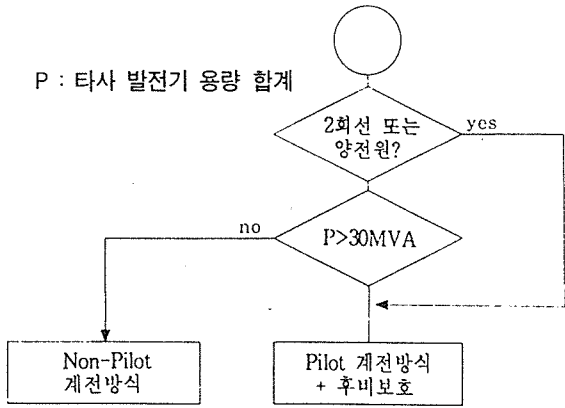


3. 154kV 연계선로의 Non-Pilot 및 후비보호방식

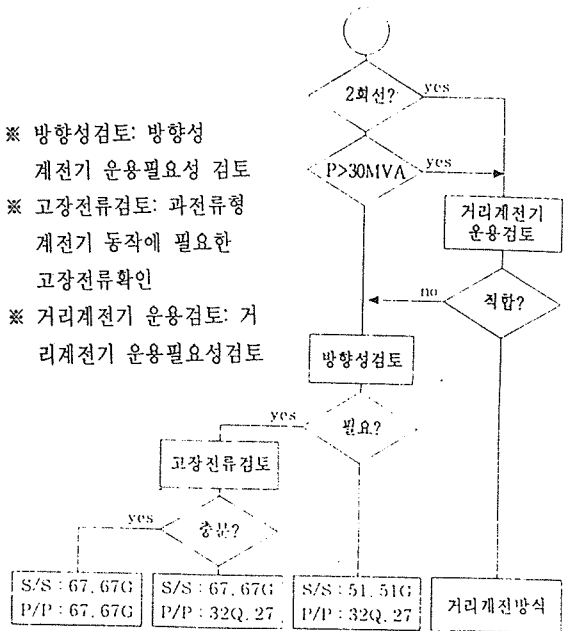


5. 단독계통 방지설비 결정절차

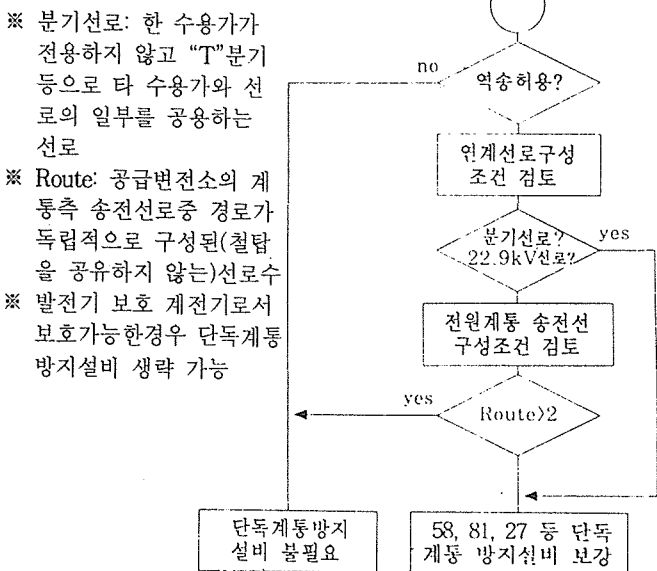


2. 154kV 연계선로의 Pilot 계전방식 선정절차

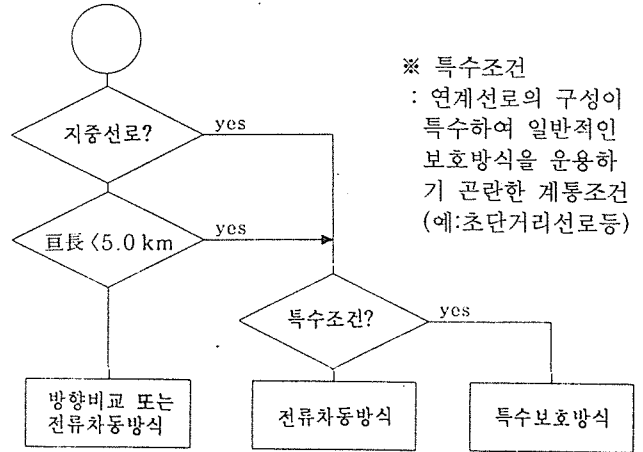

4. 22.9kV 연계선로 보호방식 선정절차

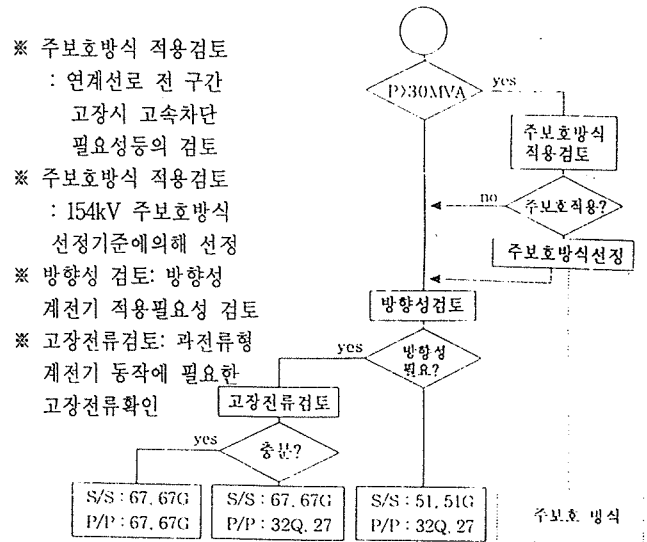

6. 3단자 계통 보호방식 선정절차

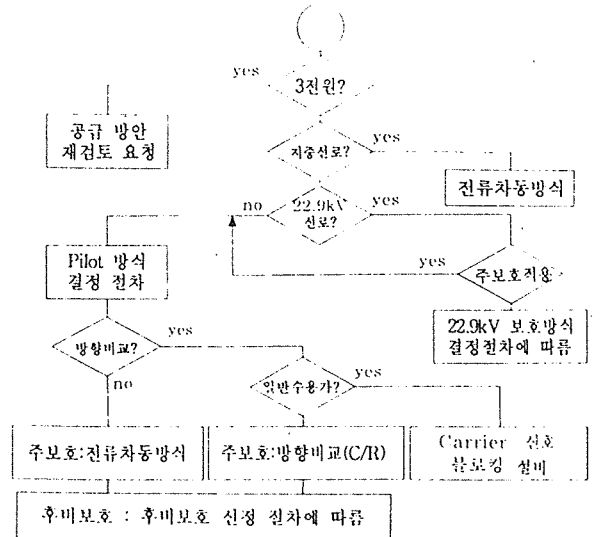

※ 3단자 계통: 1개의 송전선에 연계되는 발전전소가 3개소이상인 계통
 ※ 3진원 계통: 3단자에서 연계선로에 전력을 공급하는 전원이 3개소 이상인 계통
 ※ 일반 수용가: 발전기를 설치하지 않은 단순 수용가
 ※ Carrier 신호 블로킹 설비: C/R 신호 송수신 장치 포함 또는 불포함